

# Wasser Nord



## Antrag

- auf einen Hausanschluss zur Trinkwasserversorgung -
- auf Veränderung eines vorhandenen Hausanschlusses -

Wasser Nord GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 5 - 7  
16540 Hohen Neuendorf  
Tel.: 03303/ 5321 - 0

### 1. Grundstück:

PLZ, Ort, Ortsteil

Straße, Hausnummer

Ergänzungen zur Grundstücksangabe

### 2. Grundstückseigentümer/ Erbbauberechtigter:

Vor- und Nachname (Bei juristischen Personen bitte mit vollständigen Firmennamen)

PLZ, Ort, Ortsteil

Straße, Hausnummer

Telefonnummer, E-Mail (für Rückfragen notwendig)

### 3. Adressat - nur auszufüllen, wenn dieser vom Grundstückseigentümer abweicht

Vor- und Nachname (Bei juristischen Personen bitte mit vollständigen Firmennamen)

PLZ, Ort, Ortsteil

Straße, Hausnummer

### 4. Antragsgegenstand

Herstellung eines Wasseranschlusses

- Veränderung eines vorhandenen Wasseranschlusses  
 Verstärkung eines vorhandenen Wasseranschlusses  
 Auswechslung eines vorhanden Wasseranschlusses

Kundennummer: \_\_\_\_\_

### 5. Standard Hausanschluss in PE-HD für

Einfamilienhaus

Doppelhaushälfte / Reihenhaus

Mehrfamilienhaus mit \_\_\_\_\_ Wohneinheiten (Bitte das Zusatzblatt beachten.)






## Trinkwasserhausanschluss

### Vorgaben für den Leitungsverlauf:

1. Die Hausanschlussleitung ist auf kürzestem Weg in das Gebäude zu führen. Sie muss deshalb im rechten Winkel zur Straße / Grundstücksgrenze verlaufen. Akzeptiert werden Abwinklungen von 90° zur Hauseinführung.
2. Die Hausanschlussleitung darf maximal 25 m lang sein. (Darüber: druckwasserdichter Schacht an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Straßenland). Bei einer Parallelverlegung zu baulichen Anlagen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Bauseits bedingte Unterschreitungen dieses Mindestabstandes bis minimal 1 m erfordern zwingend die Verlegung im Schutzrohr.

### Die Hausanschlussleitung darf nicht...

3. ... (später) überbaut werden, damit sie jederzeit zugänglich ist und es im Falle einer Havarie zu keiner Unterspülung (Schäden) kommt.
4. ... schräg über das Kundengrundstück geführt werden (keine Nachvollziehbarkeit des Leitungsverlaufs).
5. ... darf nicht mehrfach abgewinkelt verlegt werden (keine Nachvollziehbarkeit des Leitungsverlaufs).

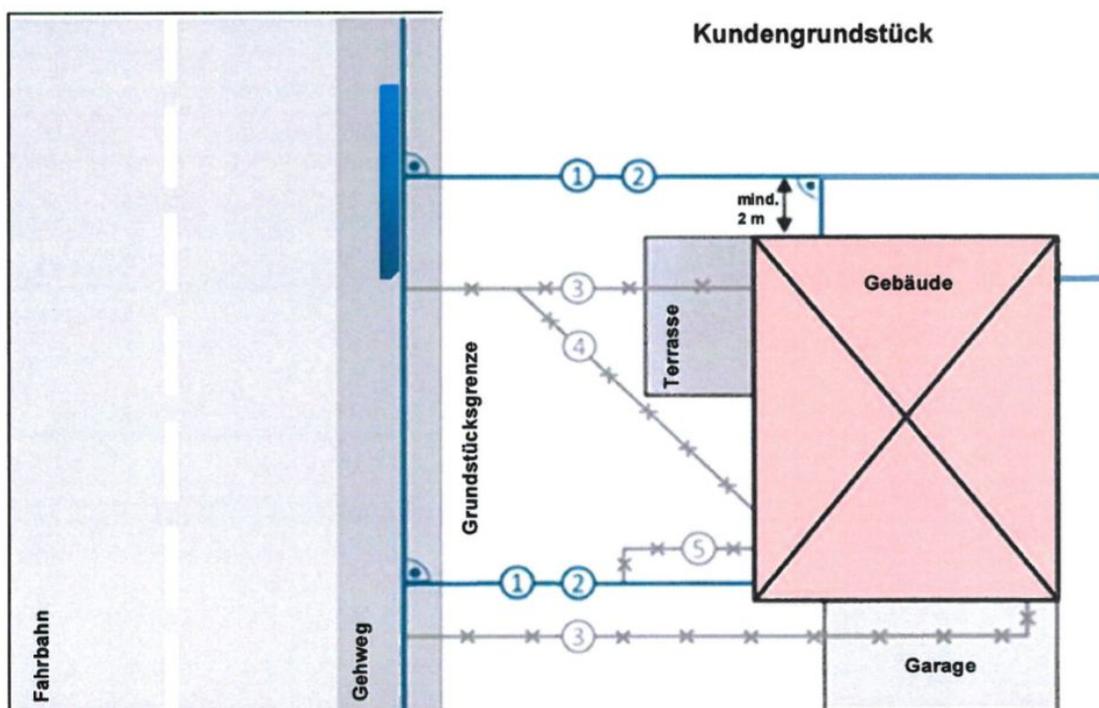

In allen von diesen Vorgaben abweichenden Fällen ist an der Grundstücksgrenze ein druckwasserdichter Wasserzählerschacht (siehe Werknorm WN225) zu errichten.